
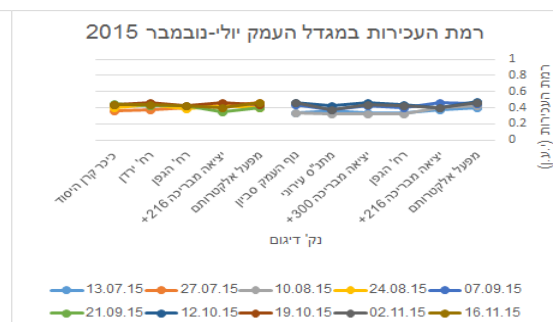
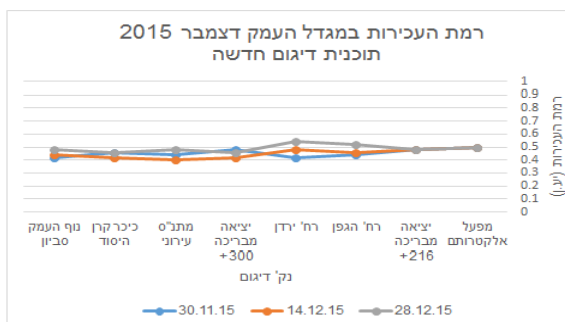
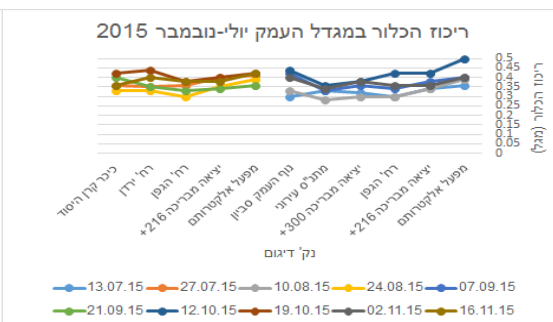


## דו"ח איכות מי שתייה חצי שנתי 31.12.2015 - 1.7.2015

### בדיקות מיקרוביאליות וכימיות - מגדל העמק

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה של נצרת עלית.

סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	רשת	79	79	100%	79	0%
THM	רשת	8	8	100%	8	0%
פלואוריד	רשת	2	2	100%		

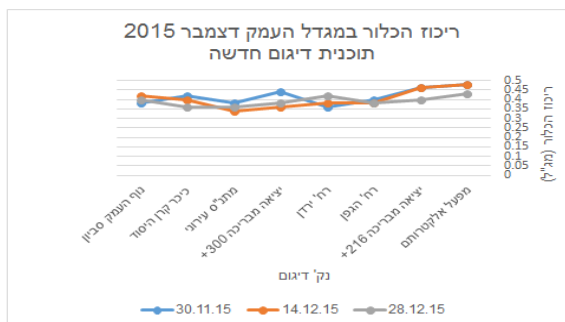

### הסברים

**בדיקה מיקרוביאלית** – במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. התקן הינו 0 חיידקים ב-100 מ"ל.

**תוצאות כל הבדיקות תקינות.**

**THM - תוצרי לוואי של חיטוי** - מדובר בתוצרי לוואי של חיטוי המים. חומרים אלה עשויים להיווצר כתגובה בין חומר החיטוי וחומר אורגני המצוי במים. התקן הינו 100 מיקרוגרם לליטר. תוצאות כל הבדיקות שהתקבלו מהמעבדה הבודקת עד כה תקינות.

**פלואוריד** - בעבר נדרשו ספקי המים להוסיף פלואוריד למי השתייה המסופקים, תהליך הנועד למנוע או לצמצם את עששת השיניים בילדים. החל מחודש 8/2014 בוטלה חובת הפלרת המים ועל כן, מבוצע דיגום בלבד. הריכוזים הנמדדים מייצגים את ריכוז הפלואוריד הטבעי במים שהינו נמוך יחסית.